




Pilotage, optimisation
et maintenance de vos Energies



Quelques vues graphiques de supervision Niagara AX

Chantier de l'hôpital Avison à Bruyères (88) - Régulation et GTC

Connexion



Veillez saisir vos identifiants pour vous connecter à la supervision.
Votre navigateur Internet doit être équipé des modules Java téléchargeables à l'adresse <https://www.java.com/fr/download/>.
Lors de la première utilisation, le chargement de la page peut durer quelques minutes.

Bonne utilisation.

JACE_AVISION



Nom
d'utilisateur :
Mot de
passe :

Login

Connexion sécurisée (SSL, Https)
Création et gestion des
utilisateurs via l'interface
accessible au client (pas de
licence utilisateur)

Accueil - Navigation



PROTECTION INCENDIE

DEFAULT INCENDIE

DEFAULT

DEFAULT CENTRALE CMSI

DEFAULT

Liste des 3 dernières alarmes

CVC
Systeme Prio 1

PATIO REZ DE JARDIN
OzwNetwork Ozw772

Nom de l'alarme

Message

Date et heure

```

DEFAULT
%err:baja:Facets:presen

```

29 sept. 2015 14:3
29 sept. 2015 08:2

23 sept. 2015 12:2

Navigation dans le projet

Boutons de navigation

1 oct. 2015 10:58 CEST Compte connecté : utilisateur

Accueil Alarmes Rapports Historiques Progr. Hor. Utilisateurs

HOPITAL AVISON BRUYERES Température extérieure

← Accueil Aile Barre

Navigation par bâtiment

Accès aux étages
Identification des alarmes par métier

Aile B. terrasse
Aile B. etage 1
Aile B. RDC
Aile B. RDJ

Bandeau d'alarmes
présent sur toutes les pages

Affichage des dernières alarmes critiques

Gestion des métiers
(grisés si non-disponible)

Alarmes en cours		Alarmes non acquittées		Nom de l'alarme		Message		Date et heure	
0	12	0	0	PATIO REZ DE JARDIN	0	0	29 sept. 2015 14:33		
0	31	0	0	OzwNetwork Ozv772	0	0	29 sept. 2015 08:22		
0	0	0	0	OzwNetwork Ozv772	0	0	23 sept. 2015 12:22		

Process Energy



Gestion globale des programmes horaires

1 oct. 2015 10:56 CEST Compte connecté : utilisateur Déconnexion

Accueil Alarmes Rapports Historiques Progr. hor. Utilisateurs

HOPITAL AVISON BRUYERES Température extérieure : 0,0 °C

Programme Horaire

Prog 12 Prog 11 Prog 10 Prog 9 Prog 8 Prog 7 Prog 6 Prog 5 Prog 4 Prog 3 Prog 2 Prog 1

	Prog 12	Prog 11	Prog 10	Prog 9	Prog 8	Prog 7	Prog 6	Prog 5	Prog 4	Prog 3	Prog 2	Prog 1
03:00												
06:00												
09:00												
12:00												
15:00												
18:00												
21:00												

Début de l'événement: 10:58
Fin de l'événement: 10:58
Programme utilisé: ☐ Indéfini

☒ Horloge hebdomadaire ☐ Evénements spéciaux ☐ Propriétés ☐ Sommaire

Enregistrer Actualiser


Process Energy

Alarmes en cours		Alarmes non acquittées		Groupe d'alarme		Nom de l'alarme		Message		Date et heure	
0	12	0	31	PATIO REZ DE JARDIN	OzvNetwork_Ozv772	0	3	0	0	29 sept. 2015 14:33	
0	0	0	0	Systeme Prio 1	OzvNetwork_Ozv772	0	0	0	0	29 sept. 2015 08:22	
0	0	0	0	Systeme Prio 1	OzvNetwork_Ozv772	0	0	0	0	23 sept. 2015 12:22	

Message: %err:baja:Facets:preser
Perte de communication

Gestion des programmes horaires en mode graphique

Plan d'étage

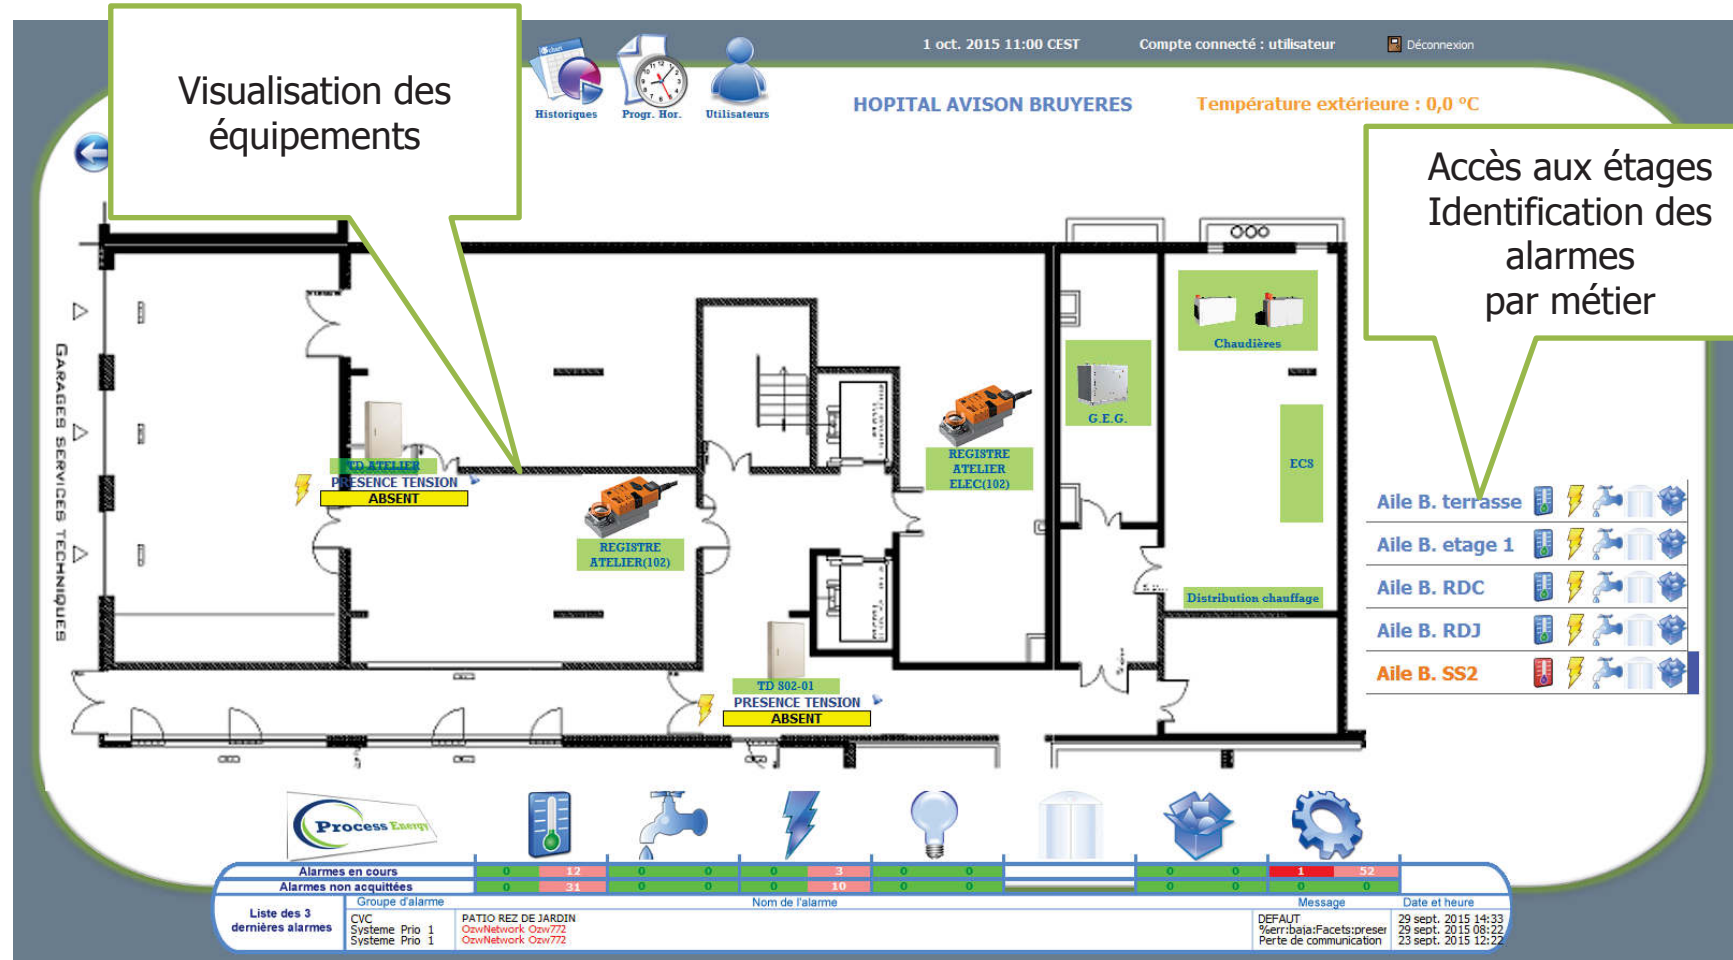

Plan d'étage: Zoom sur équipement

1 oct. 2015 11:01 CEST Compte connecté : utilisateur Déconnexion

TAL AVISON BRUYERES Température extérieure : 0,0 °C

Pop up de réglage des équipements

Moteur de soufflage

Zone : AILE BARRE
 Etage : SS2
 Repris par : 101_LMV-D3-MOD_Belimo

Numéro de série : 0,00
 Temporisation arrêt : 15,0 min (ok)
 Réglage temporisation :
 Position relative : 0 % (handicapé, éventé)

Actualiser

Chaudières
 G.E.G.
 ECS
 Distribution chauffage

REGISTRE ATELIER ELEC(102)

TD 302-01
 PRESENCE TENSION
 ABSENT

Aile B. terrasse
 Aile B. etage 1
 Aile B. RDC
 Aile B. RDJ
 Aile B. SS2

Process Energy

Alarmes en cours		Alarmes non acquittées		Groupe d'alarme		Nom de l'alarme		Message		Date et heure	
0	12	0	34	CVC	PATTO REZ DE JARDIN	0	3	0	0	29 sept. 2015 14:33	
0	0	0	0	Systeme Prio 1	OzwinNetwork Ozw772	0	10	0	0	29 sept. 2015 08:22	
0	0	0	0	Systeme Prio 1	OzwinNetwork Ozw772	0	0	1	52	23 sept. 2015 12:22	

Plan d'étage: Modification des paramètres

The screenshot displays a building management software interface. At the top, there are navigation icons for Accueil, Alarmes, Rapports, Historiques, and Progr. Hor. The main area shows a floor plan of 'Aile B. RDC' with various components labeled, including 'TEMPERATURE BOUCLAGE AILE BARRE RDC' at 52 °C, 'BONDE ECS RDC AILE B', 'TD 06-02 PRESENCE TENSION ABSENT', 'REGISTRE SALLE A MANGER', and 'VENTILO CONVECTEUR SALLE A MANGER'. A 'Pop up' window titled 'Ventilo Convecteur' is open, showing the 'Locaux : SALLE A MANGER A.BARRE' and a list of temperature setpoints: 'Cons. refroidissem. Confort' at 24 °C, 'Cons. refroidissem. Préconf.' at 26 °C, and 'Cons. refroidissem. Economie' at 32 °C. A callout points to this window with the text 'Réglage des consignes'. Another 'Pop up' window titled 'Programmes horaires' is also open, showing a weekly schedule grid for 'Confort' and 'Economie' modes. A callout points to this window with the text 'Programmes horaires'. At the bottom, there is a status bar with 'Alarms en cours' (0), 'Alarms non acquittées' (3), and a list of the last 3 alarms, including 'PATIO REZ DE JARDIN'.

Ventilo Convecteur

Locaux : SALLE A MANGER A.BARRE

Cons. refroidissem. Confort 24 °C
Cons. refroidissem. Préconf. 26 °C
Cons. refroidissem. Economie 32 °C

Programmes horaires

	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.
03:00	Economie	Economie	Economie	Economie	Economie	Economie	Economie
06:00	Confort	Confort	Confort	Confort	Confort	Confort	Confort
09:00	Confort	Confort	Confort	Confort	Confort	Confort	Confort
12:00	Confort	Confort	Confort	Confort	Confort	Confort	Confort
15:00	Confort	Confort	Confort	Confort	Confort	Confort	Confort
18:00	Confort	Confort	Confort	Confort	Confort	Confort	Confort
21:00	Confort	Confort	Confort	Confort	Confort	Confort	Confort

Début de l'événement 07:00
Fin de l'événement 17:00
Programme utilisé Indéfini Confort

Horloge hebdomadaire Evénements spéciaux Propriétés Sommaire

Enregistrer Actualiser

Alarms en cours 0
Alarms non acquittées 3

Groupe d'alarme	Nom de l'alarme	Message	Date et heure
CVC	PATIO REZ DE JARDIN	DEFALIT	29 sept. 2015 14:33
Systeme Prio 1	OzwNetwork Ozw772	Alert: data/Facets:preser	29 sept. 2015 08:22
Systeme Prio 1	OzwNetwork Ozw772	Perte de communication	23 sept. 2015 12:22

Exemple de menu: CVC

 Accueil
  Alarmes
  Rapports
  Historiques
  Progr. Hor.
  Utilisateurs

1 oct. 2015 11:07 CEST
 Compte connecté : utilisateur
Déconnexion


Menu CVC

HOPITAL AVISON BRUYERES
Température extérieure : 0,0 °C



Menu CTA

Distribution chaud

Distribution froid

Production (chaudière)

Ventilo Convecteurs


















		Alarmes en cours								Alarmes non acquittées									
		Groupe d'alarme				Nom de l'alarme				Message				Date et heure					
Liste des 3 dernières alarmes	CVC	0	12	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	29 sept. 2015 14:33			
	Systeme Prio 1	0	31	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	29 sept. 2015 08:22			
	Systeme Prio 1															23 sept. 2015 12:22			

Exemple de vue d'une CTA

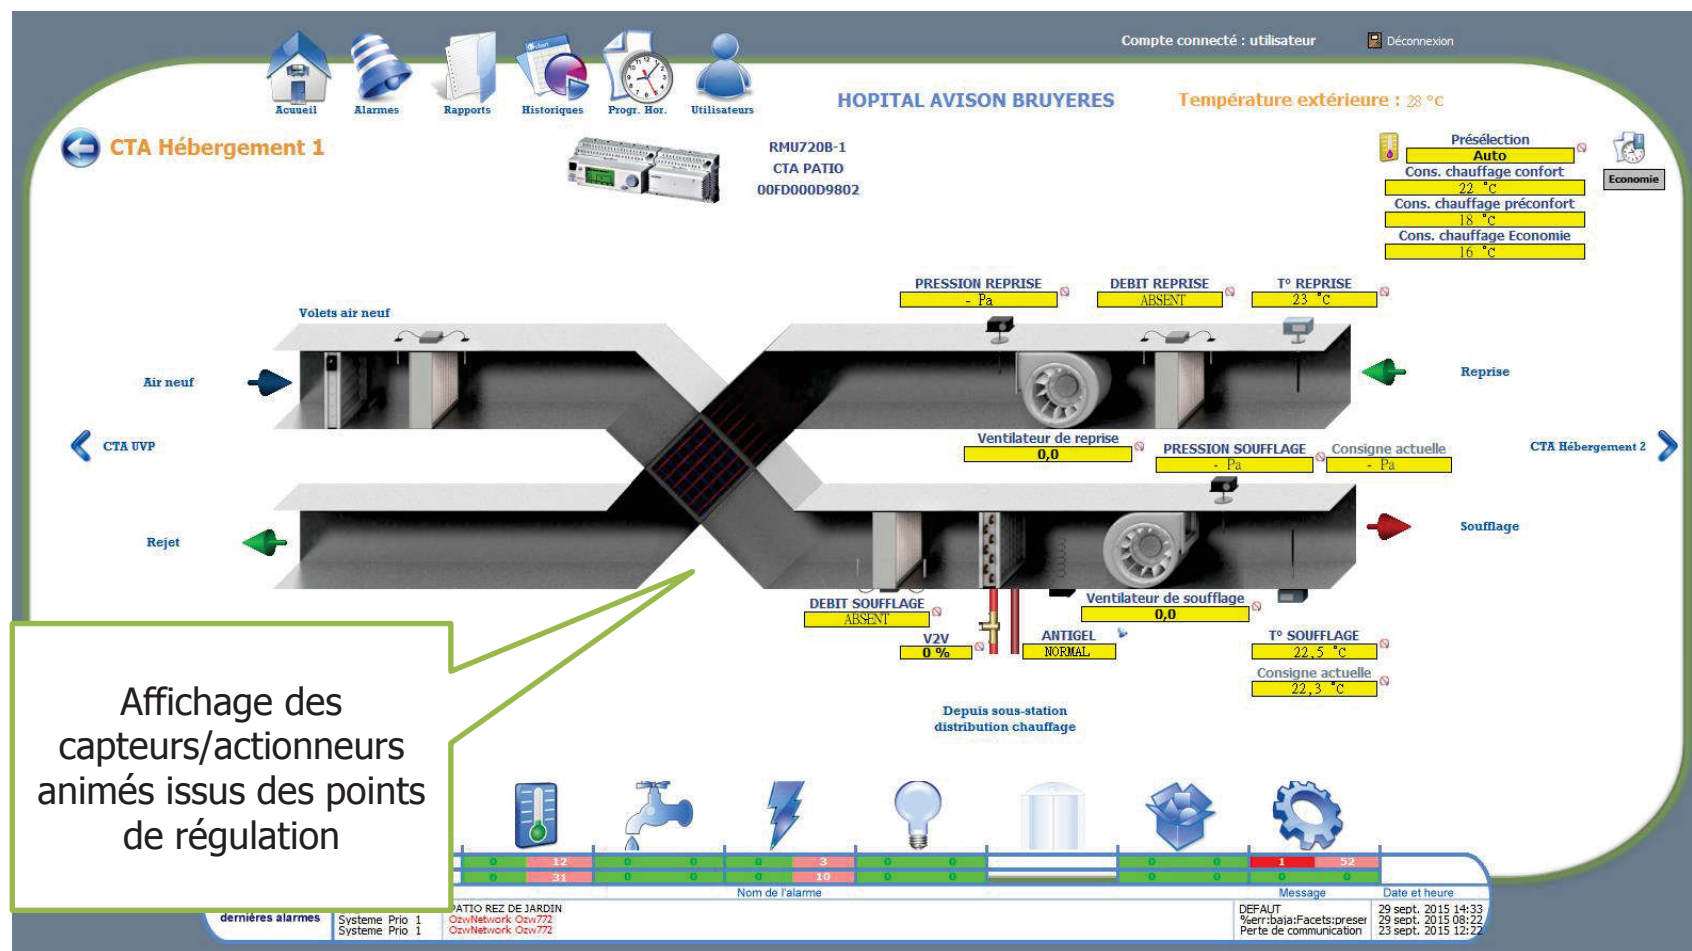

Exemple de « Pop-Up »: tendance

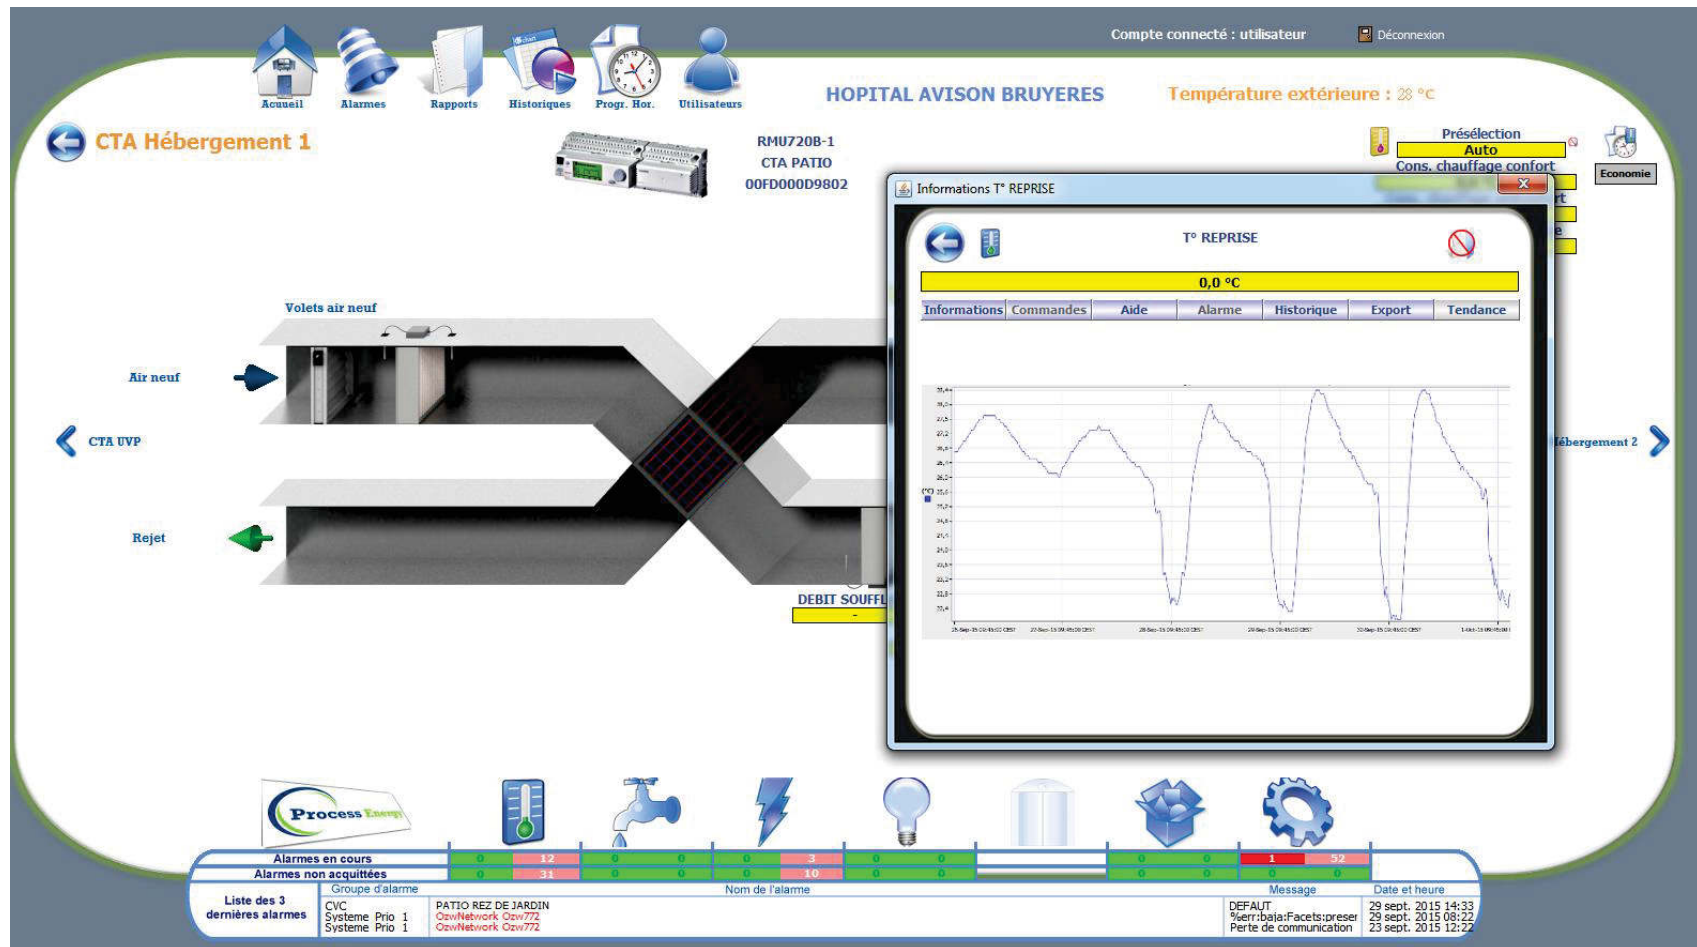

Exemple de « Pop-Up »: alarme

1 oct. 2015 11:14 CEST Compte connecté : utilisateur Déconnexion

HOPITAL AVISON BRUYERES Température extérieure : 0,0 °C

Accueil Alarmes Rapports Historiques Progr. Hor. Utilisateurs

CTA Hébergement 1 RMU720B-1 CTA PATIO 00FD000D9802

Volets air neuf

Air neuf

CTA UVP

Rejet

DEBIT SOUF

Présélection: Auto

Conc. chauffage confort

Economie

Informations: ANTIGEL

ANTIGEL

false

Informations Commandes Aide Alarme Historique Export Tendance

Temps avant alarme : 00000h 00m 00s [0ms - +inf]

Temps après alarme : 00000h 00m 00s [0ms - +inf]

Alarme inhibée ☐ Non

Dernière alarme : null

Dernier acquittement : null

Dernier Retour Normale : null

Nombre d'alarmes : 0

Type Alarme : Alarme sur changement d'état

Durée Etat Actuel : 2656 mins

Groupe Alarme : CVC


Actualiser Enregistrer

Process Energy


Alarms en cours		Alarms non acquittées		Groupe d'alarme		Nom de l'alarme		Message		Date et heure	
0	12	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0
Liste des 3 dernières alarmes		CVC		PATIO REZ DE JARDIN		OzvnNetwork Ozv772		Perte de communication		23 sept. 2015 12:22	
		Système Prio 1									
		Système Prio 1									




Exemple de vue d'une sous-station de chauffage

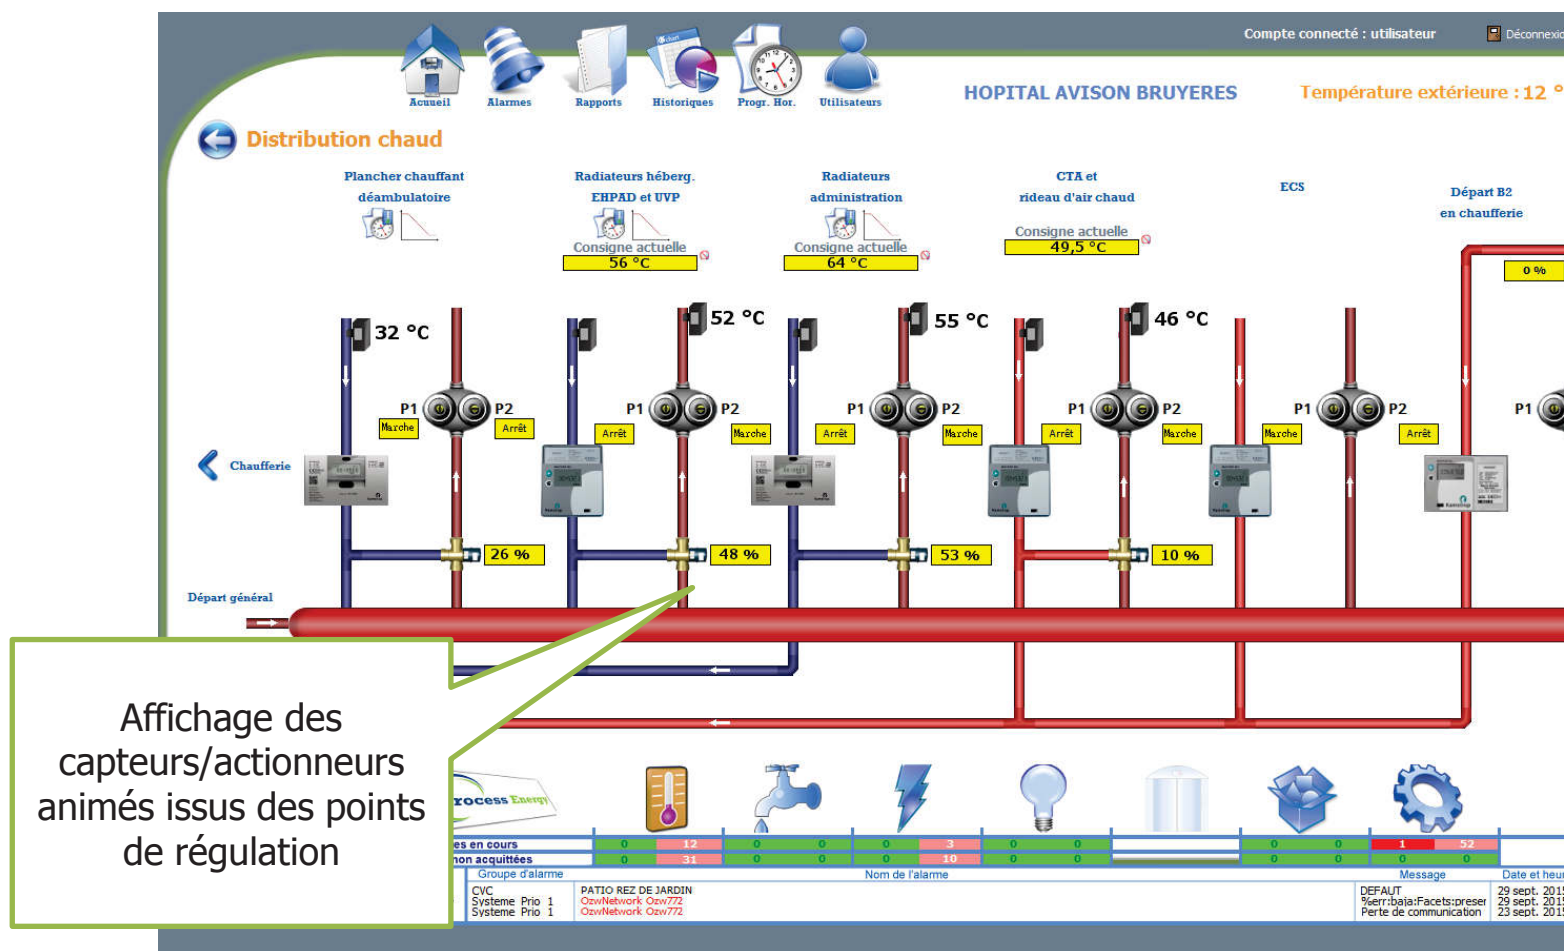

Exemple de « Pop-Up »: réglage

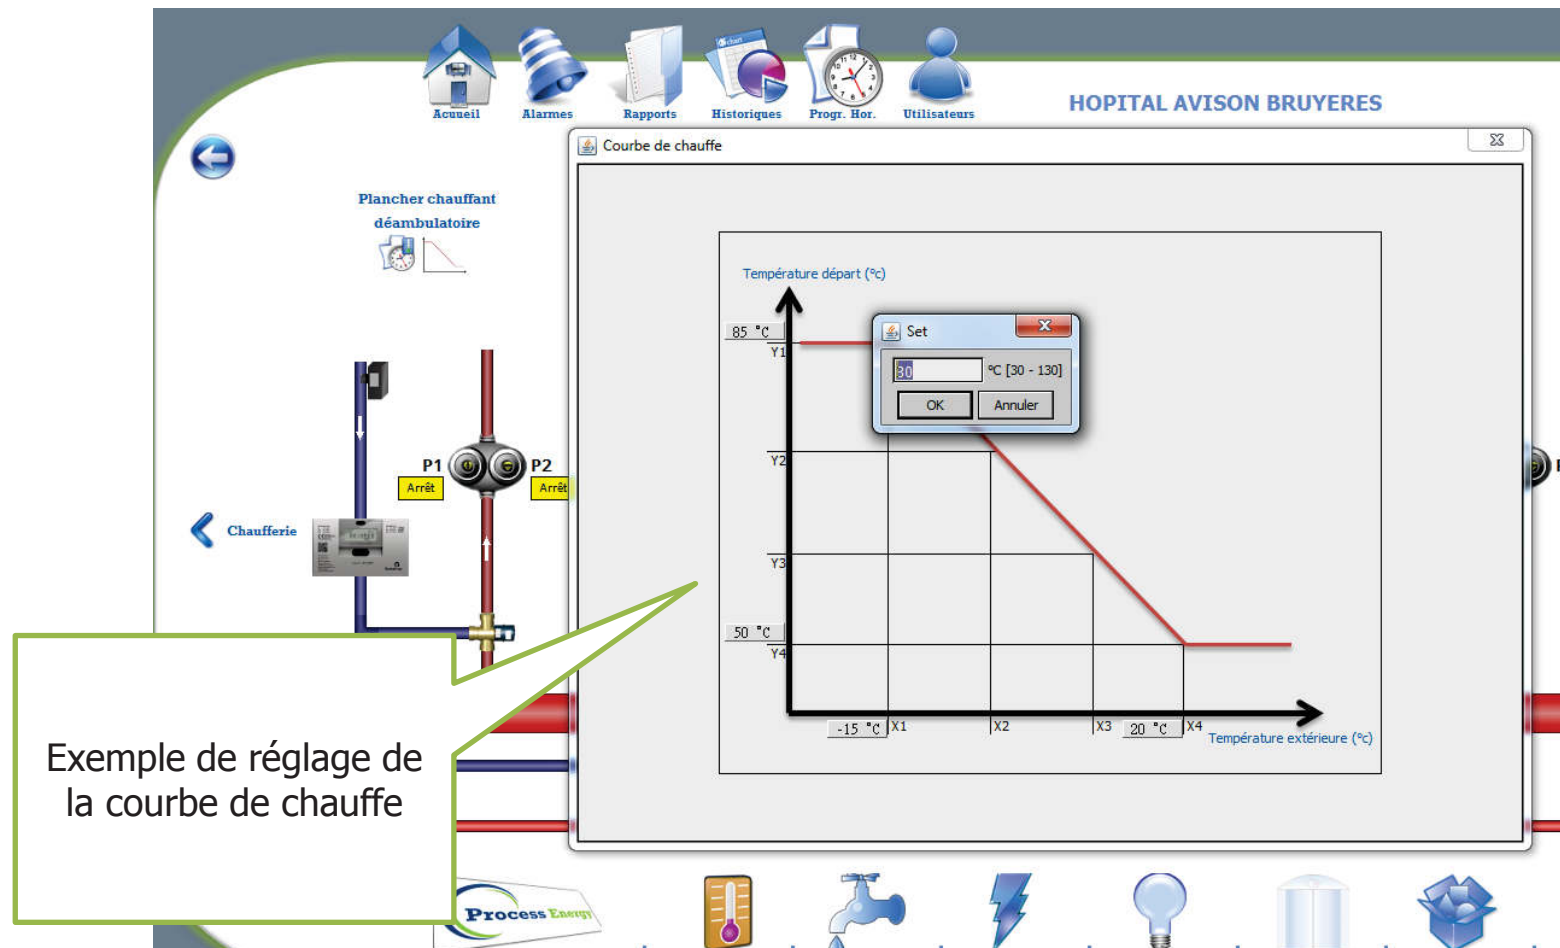


Exemple de vue de production de chauffage

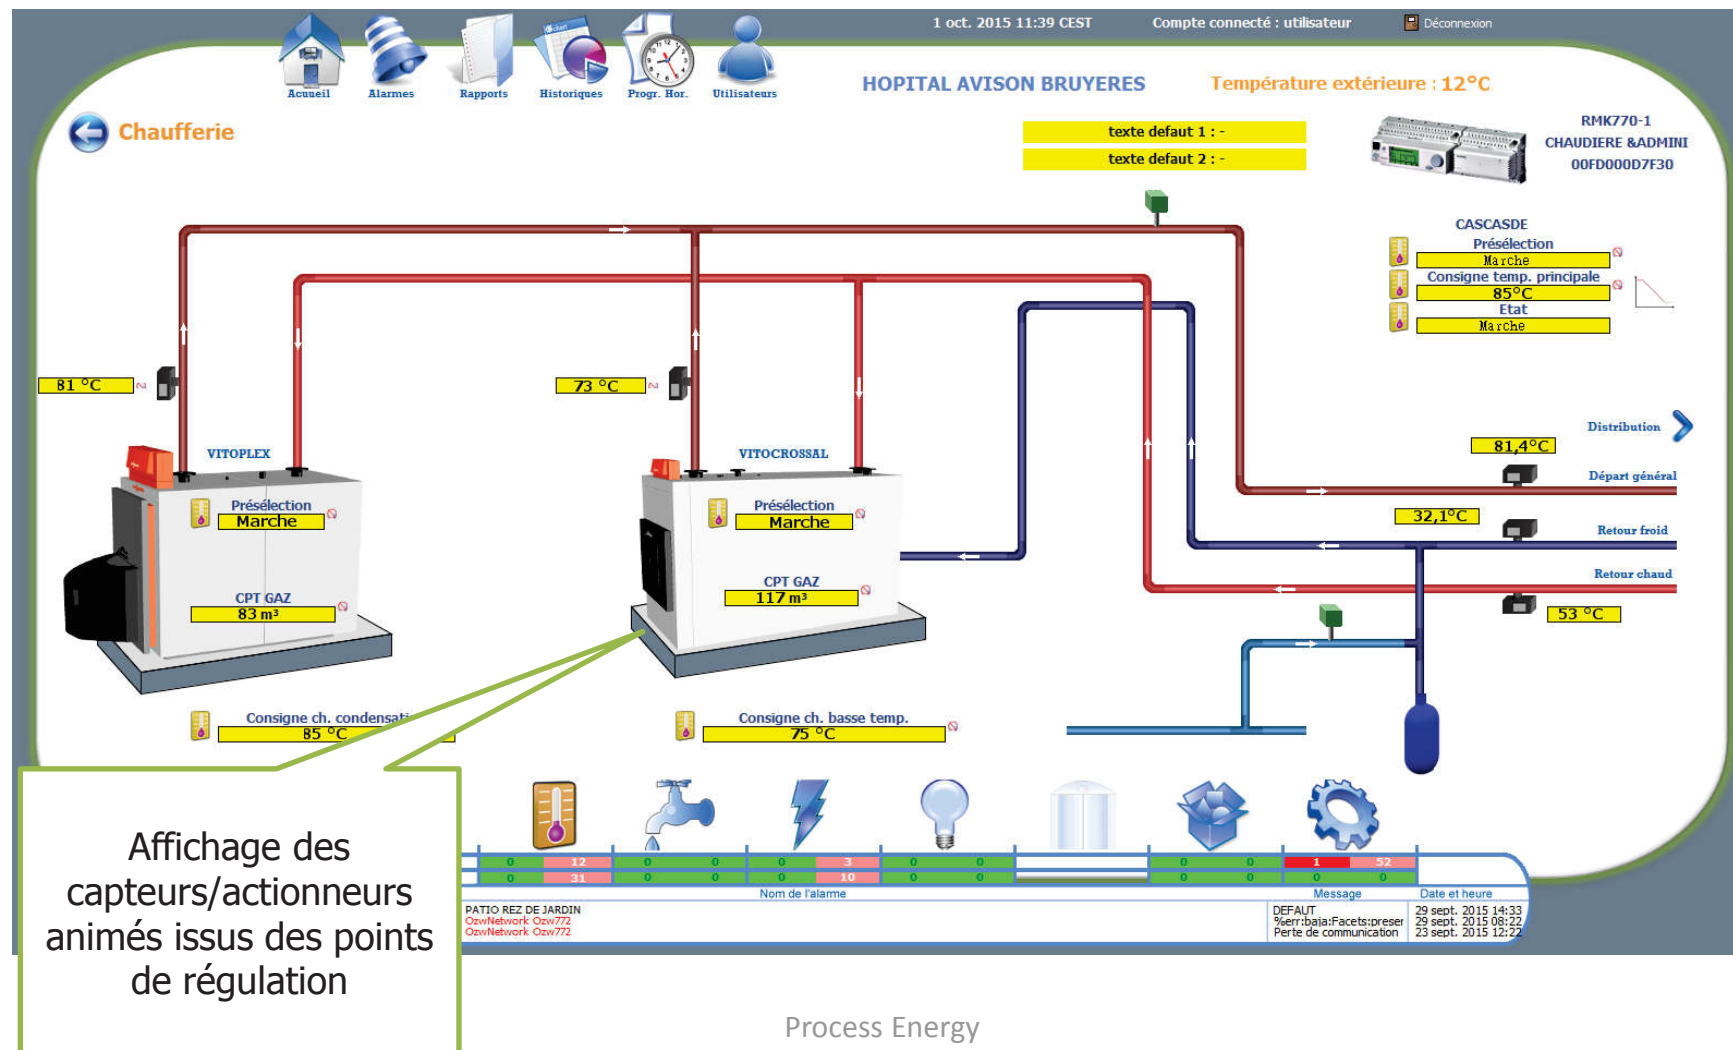



Exemple de vue de production de froid

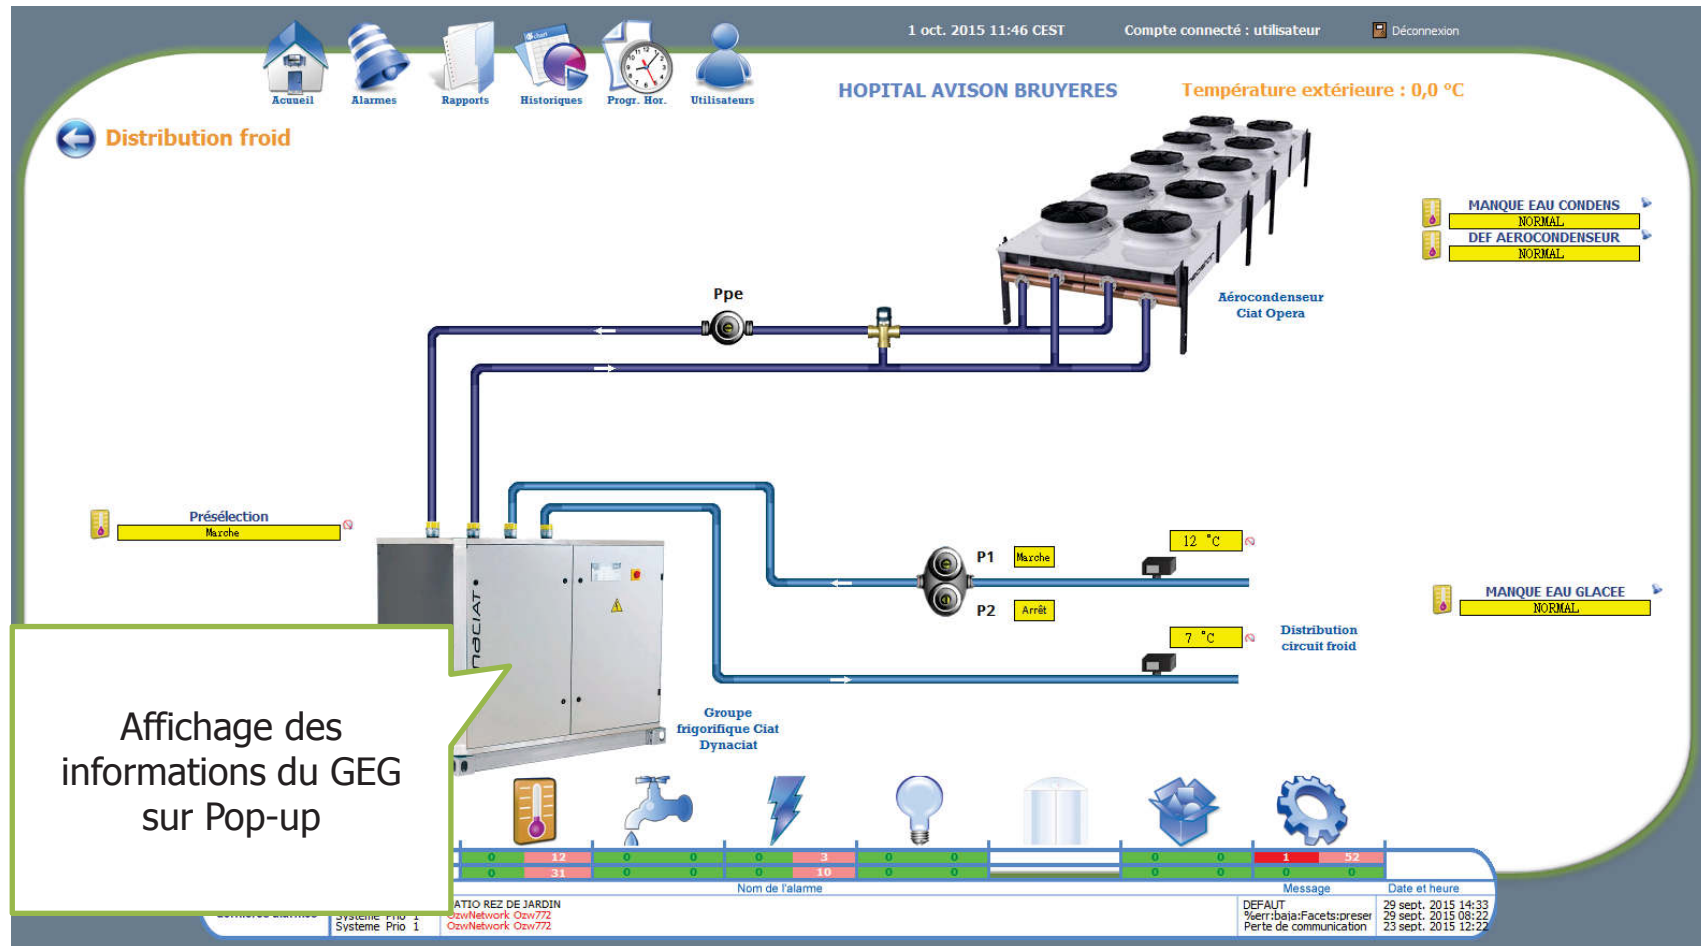

Exemple de vue de distribution électrique

